

## Паспорт прессиометрического опыта

Объект: Автосалон с паркингом

Опыт: 11

Дата проведения опыта: 25.06.2006


Привязка: По плану... 10

Идентификатор комплекта: 2 - ПЭВ-89МК

### Условия опыта:

Глубина испытания, м	1,00	Время усл. стабилизации, мин	6
Режим испытания	Быстрый	Интервал отсчетов, мин	2
Вид грунта	Суглинок	Схема нагружения	Нагрузка
Начальная ступень, кПа	130	Шаг нагружения, кПа	20,0

### График прессиометрического опыта:

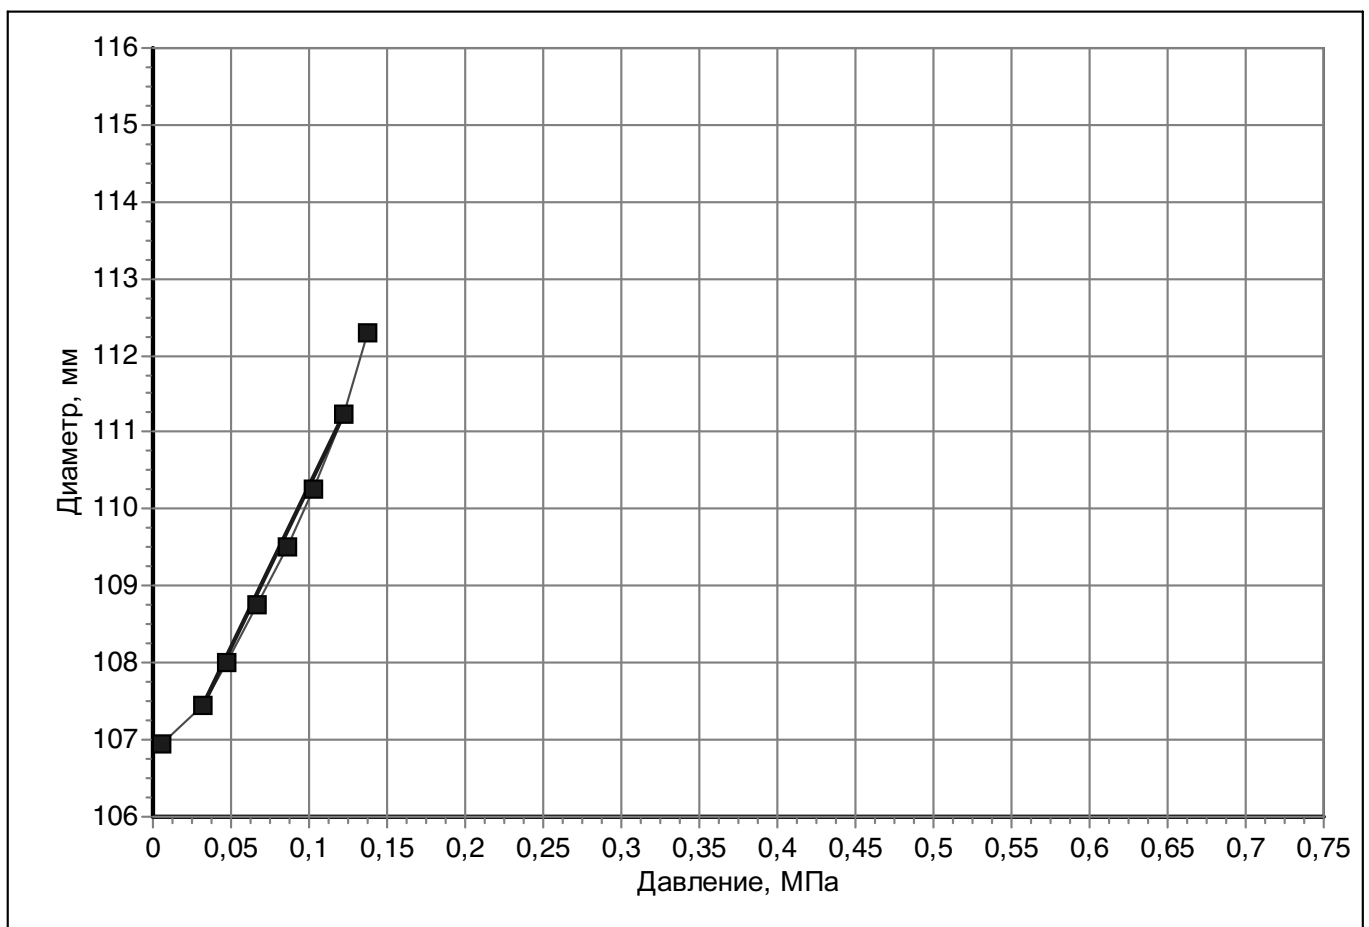

Описание грунта: Суглинок эллювиальный буровато-желтый, полутвердый с прослойками супеси, ИГЭ №2.

### Результаты расчета:

Корректирующий коэффициент по ГОСТ 20276-99 (прил. И) К<sub>г</sub>: 3

Расчетные значения параметров	D <sub>i</sub> , мм	Δ d, мм	Δ p, МПа	E, МПа
Нагрузка	107,44	3,80	0,09	7,70
Разгрузка	-	-	-	-

Исполнитель:	Башкирцов А.Б.
Проверил:	Пылаев Е.Л.